

山东宜维检测有限公司

检测报告

共 9 页 第 1 页

委托单位	华润三九（枣庄）药业有限公司	检测类别	委托检测
------	----------------	------	------

臭气浓度	GB/T 14675-1993 三点比较式臭袋法	李蒙、刘欣迪 马静、李莉 赵辉、张腾	/	/	/
有组织废气					
采样依据	HJ/T 397-2007《固定源废气监测技术规范》				
检测项目	HJ/T 337-2007《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范》 GB/T 16157-1996《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》				
颗粒物	HJ 836-2017 重量法	王公生	CPA225D 分析天平	A1611SP020	1.0mg/m ³
二氧化硫	GB3771-2006-2015 紫外吸收法	刘建宇	紫外差分烟气 综合分析仪	A1611HJT56	2mg/m ³
氮氧化物	GB3771-2006-2015 紫外吸收法	刘建宇	紫外差分烟气 综合分析仪	A1611HJT56	2mg/m ³
臭气浓度	GB/T 14675-1993 三点比较式臭袋法	马静、李莉 赵辉、张腾	/	/	/
废水					
采样依据	HJ 494-2009《水质采样技术指导》 HJ 493-2009《水质样品的保存和管理技术规定》				
检测项目	分析方法依据	分析人员	检测分析设备	设备编号	检出限
pH	GB/T 6996-2006 玻璃电极法	王瑞	酸度计 WISE-616	A1611HJT028	/

山东首维检测有限公司

检测委托书

共 9 页 第 2 页

废水					
检测项目	分析依据	分析人员	检测分析设备	设备编号	检出限
悬浮物	GB/T 11901-1989 重量法	王琦	BSA2245分析天平	AI611SP023	/
化学需氧量	HJ 828-2017 重铬酸盐法	颜敏	滴定管	0005	4mg/L
五日生化需氧量	HJ 505-2009		BSO-150		




YWC8025-01-2019

HJW1-(2020)0409001

山东宜维检测有限公司

采样日期	采样时间	气温 (℃)	气压 (kPa)	风向	风速 (m/s)	天气状况
2020.4.9	9:03	13.9	100.8	NE	2.2	多云
	10:20	15.1	100.6	NE	2.2	多云
	11:32	16.9	100.5	NE	2.2	多云
	13:08	19.4	100.4	NE	2.0	多云
2020.4.9	8:41	13.4	100.8	NE	2.4	多云
	10:04	14.7	100.7	NE	2.3	多云
	11:32	16.9	100.5	NE	2.2	多云
	13:13	19.4	100.4	NE	2.2	多云

废气测点示意图

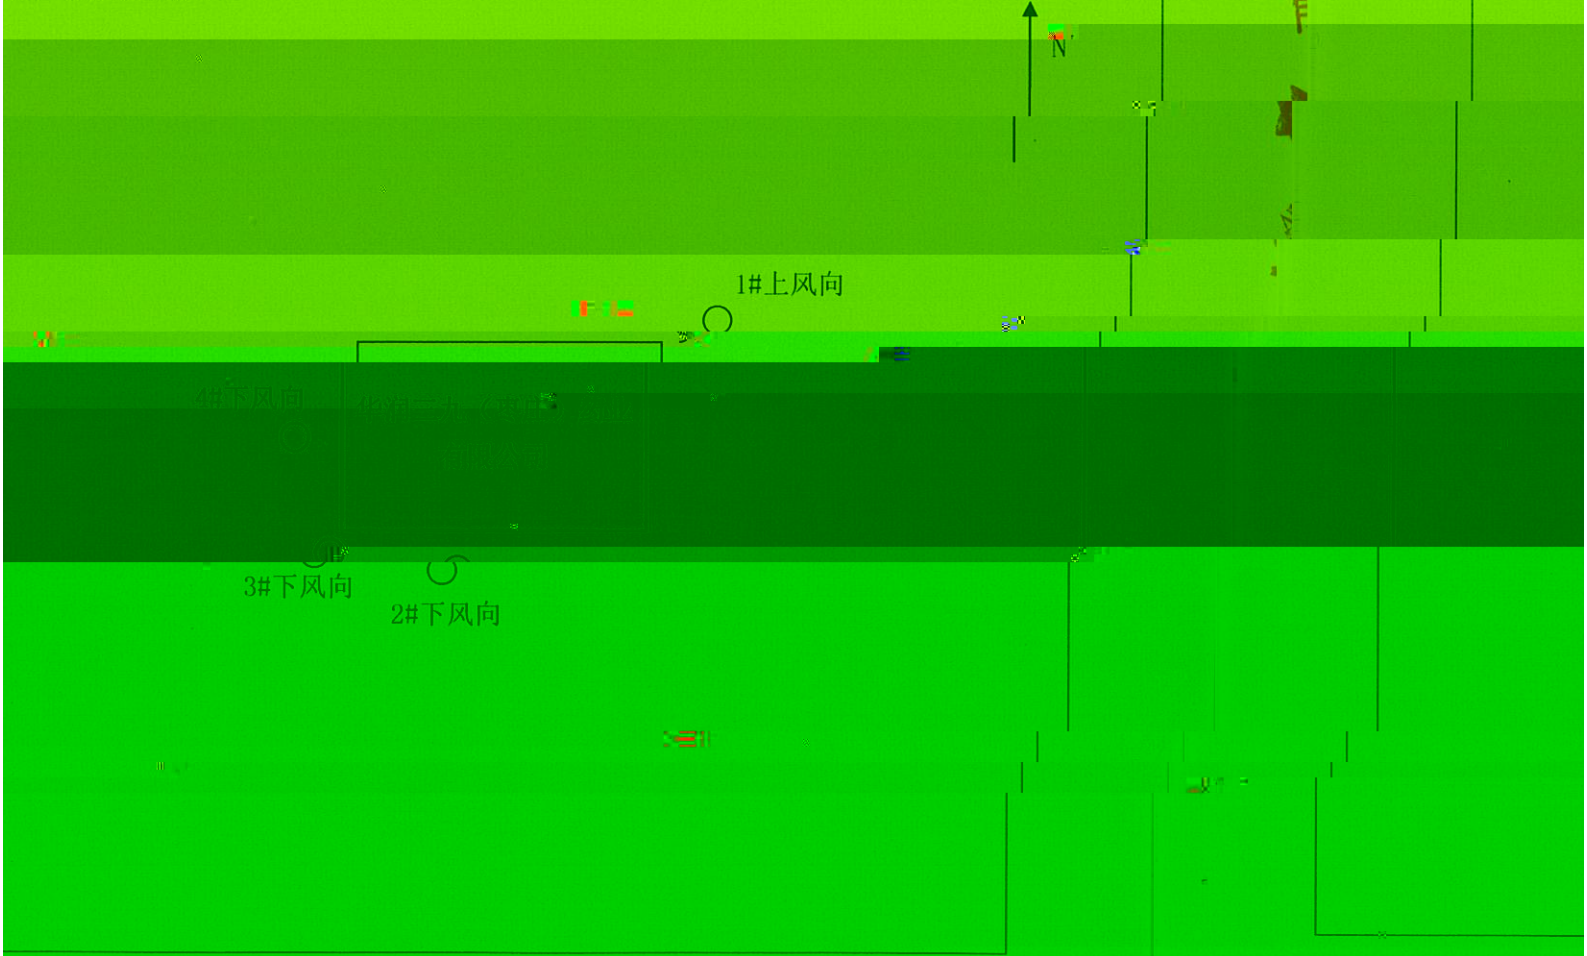

山东宜信检测有限公司

检测报告

表 2

无组织废气检测结果

第 3 页 共 5 页

检测时间		检测项目		检测结果			
检测时间	检测项目	检测点位	第一次	第二次	第三次	第四次	
	颗粒物浓度 (mg/m ³)	1#上风向	0.256	0.222	0.273	0.239	
		2#下风向	0.315	0.282	0.332	0.299	
		3#下风向	0.294	0.278	0.327	0.311	
		4#下风向	0.309	0.293	0.341	0.276	
		1#上风向	1.02	1.04	1.11	1.07	
	VOCs 浓度	2#下风向	1.25	1.29	1.38	1.37	

	(无量纲)	3#下风向	11	13	13	12
		4#下风向	12	14	11	13
		1#上风向				

(无量纲)

3#下风向

13

12

14

14

4#下风向

11

13

12

13

江苏真检检测有限公司

检测报告

表 3

有组织废气检测结果

共 9 页 第 5 页

采样日期	检测点位	检测项目	检测结果			
			第一次	第二次	第三次	第四次
		标干风量 (Nm ³ /h)	5.212×10 ³	2.952×10 ³	2.957×10 ³	5.209×10 ³
		基准氧含量 (%)	9	9	9	9
		实测氧含量 (%)	7.6	7.7		
		颗粒物实测浓度 (mg/m ³)	5.2	4.8	5.0	6.1
		氨气浓度 (mg/m ³)	4.7	4.3	5.0	5.7

氨气浓度检测速率 (kg/h)	0.00	0.00	0.00	0.00
氨气浓度 (mg/m ³)	3000	400	300	200

氨气浓度

氨气浓度

氨气浓度

山东宜维检测有限公司

检 测 报 告

检测单位: 山东宜维检测有限公司

报告编号:

	采样日期	检测点位	检测项目	检测结果			
				第一次	第二次	第三次	第四次
	2020_4_8	前处理车间	标干风量 (Nm³/h)	3779	3944	3875	3966
			颗粒物浓度 (mg/m³)	6.77	4.24		

山东宜维检测有限公司

检测报告

表 5

有组织废气检测结果

共 9 页 第 7 页

采样日期	检测点位	检测项目	检测结果			
			第一次	第二次	第三次	第四次
2020.4.8	药渣处理车间	臭气浓度 (无量纲)	550	550	550	550
		臭气浓度 (无量纲)				
	治理设施					

2020.4.9	污水处理厂废气排放口	臭气浓度 (无量纲)	550	550	724	724
	治理设施		水喷淋+生物滤池			
	以下空白					

山东宜维检测有限公司

检测 报 告

表 6 废水检测结果 共 9 页 第 8 页

采样日期	检测点位	检测项目	结果单位	检测结果	
				第一次	第二次
2020.4.8	前处理车间排水口	总汞	ug/L	0.09	0.08
		总砷	ug/L	0.7	0.7
2020.4.9	前处理车间排水口	总汞	ug/L	0.10	0.09
		总砷	ug/L	0.8	0.7
2020.4.8	提取车间排水口	总汞	ug/L	0.08	0.08
		总砷	ug/L	0.6	0.6
2020.4.9	提取车间排水口	总汞	ug/L	0.08	0.08
		总砷	ug/L	0.6	0.6
		pH	无量纲	7.67	7.73
		悬浮物	mg/L	30	27
		化学需氧量	mg/L		

悬浮物	34	90
-----	----	----

GB 12349-2025-01-2019

HJ/T (2020) 0409001

山东宜维检测有限公司

检 测 报 告

委托单位

检测项目

检测日期

检测地点

检测仪器

检测人员

检测环境

检测结果

检测结论

检测说明

检测备注

检测附件

检测费用

检测单位

检测地址

检测时间

检测人员

检测单位

检测地点

检测仪器

检测人员

检测环境

检测结果

检测结论

检测说明

检测备注

检测附件

检测费用

检测单位

检测地址

检测时间

检测人员

检测单位

检测地点

检测仪器

检测人员

检测环境

检测结果

检测结论

检测说明

检测备注

检测附件

检测费用

检测单位